



Печать тестового ДБО №2

Станция штаба ППЭ

- Открыть главную страницу станции штаба ППЭ;
- перейдите на страницу «Печать ДБО №2», ссылка на которую

Станция штаба ППЭ

Код региона: 90 Код МСУ: 101 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 [Изменить](#)

Выберите экзамен для запуска или создайте новый [Новый экзамен](#)

Экзамен	Дата экзамена	Этап	Количество аудиторий	Обработано работ	Текущий статус
---------	---------------	------	----------------------	------------------	----------------

[Ключ по паролю](#) [Печать ДБО№2](#) [Сведения о работе станции](#) [О программе](#)

- выбрать в выпадающем списке подключенный к станции принтер для печати;
 - нажать кнопку «Напечатать тестовый ДБО №2».
- При необходимости печати тестового ДБО №2 по китайскому языку установить соответствующий чек-бокс.

Станция штаба ППЭ

Печать дополнительных бланков ответов №2 Код региона: 90 Код ППЭ: 9099

Для проведения экзамена напечатайте достаточное количество дополнительных бланков ответов №2

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

Выберите принтер для печати: HP LaserJet

Напечатать тестовый ДБО№2 По китайскому языку [Сохранить акт для ДБО№2](#)

Для печати дополнительных бланков ответов загрузите ключ для ДБО№2, укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Напечатать ДБО№2». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Повторная печать забракованных комплектов не предусмотрена.

[Загрузить ключ для ДБО№2](#)

[Обновить информацию о токене](#) Подключите токен и нажмите кнопку "Обновите информацию о токене"

Сведения о количестве ДБО№2 в загруженном ключе

Выделено ДБО№2	Доступно ДБО№2 для печати	Выделено ДБО№2 (китайский)	Доступно ДБО№2 для печати (китайский)
----------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Количество ДБО№2 для печати: до 20 [Напечатать ДБО№2](#) По китайскому языку

Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Тип бланка	Кол-во	Номера напечатанных ДБО№2	Статус печати
--------------	------------	--------	---------------------------	---------------

[На главную](#)

Станция штаба ППЭ

- Перейдите на главную страницу;
- открыть страницу «Печать ДБО №2», ссылка на которую расположена в левом нижнем углу станции;

Станция штаба ППЭ

Код региона: 90 Код МСУ: 101 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 [Изменить](#)

Выберите экзамен для запуска или создайте новый [Новый экзамен](#)

Экзамен	Дата экзамена	Этап	Количество аудиторий	Обработано работ	Текущий статус

[Ключ по паролю](#) [Печать ДБО№2](#) [Сведения о работе станции](#) [О программе](#)

- нажать кнопку «Сохранить акт для ДБО №2».
- Акт для ДБО №2 сохраняется на флеш-накопитель в папку PPE_Export_EGE.
Имеет вид: АСТ_DBO2_EGE_PP_ПППП_NNN.dat.

Станция штаба ППЭ

Печать дополнительных бланков ответов №2 Код региона: 90 Код ППЭ: 9099

Для проведения экзамена напечатайте достаточное количество дополнительных бланков ответов №2

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

Выберите принтер для печати: HP LaserJet

Напечатать тестовый ДБО№2 По китайскому языку [Сохранить акт для ДБО№2](#)

Для печати дополнительных бланков ответов загрузите ключ для ДБО№2, укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Напечатать ДБО№2». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Повторная печать забракованных комплектов не предусмотрена.

Загрузить ключ для ДБО№2

Обновить информацию о токене Подключите токен и нажмите кнопку "Обновите информацию о токене"

Сведения о количестве ДБО№2 в загруженном ключе

Выделено ДБО№2	Доступно ДБО№2 для печати	Выделено ДБО№2 (китайский)	Доступно ДБО№2 для печати (китайский)

Количество ДБО№2 для печати: до 20 По китайскому языку

Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Тип бланка	Кол-во	Номера напечатанных ДБО№2	Статус печати

[На главную](#)

ЛК ППЭ

- Авторизуйтесь в ЛК ППЭ;
- перейдите в раздел «Получение ЭМ», откройте вкладку «Получение ДБО №2»;
- нажмите кнопку «Передать Акт для ДБО №2»;

Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Дата экзамена: 19.03.2024 | ППЭ: 911 | Роль: Технический специалист ППЭ

Получение ЭМ

Интернет-пакеты | Файлы из РЦОИ | **Получение ДБО№2**

ДБО№2
Доступно
425 из 500

Выполните передачу акта для печати ДБО№2

Передать Акт для ДБО№2

Имя файла	Номер компьютера	Передан
АКТ_ДБО2_ЕГЭ_90_0911_911.dat	911	06.03.2024 12:49

Получите и сохраните на отдельный флеш-накопитель ключ для печати ДБО№2 на станции штаба ППЭ

Получить ключ для ДБО№2

	Имя файла	Номер компьютера	Получен	ДБО№2
Скачать	KEY_EGE_DBO2_90_0911_911_20240306_125010.dat	911	06.03.2024 12:50	10
Скачать	KEY_EGE_DBO2_90_0911_911_20240306_113619.dat	911	06.03.2024 11:36	20
Скачать	KEY_EGE_DBO2_90_0911_911_20240301_123244.dat	911	01.03.2024 12:32	20
Скачать	KEY_EGE_DBO2_90_0911_911_20240227_190132.dat	911	27.02.2024 19:01	25

- подключить токен члена ГЭК и ввести пароль к нему;
- загрузить с флеш-накопителя ранее сохранённый акт для ДБО №2;
- акт передается 1 раз, повторная загрузка только при смене станции.
- Нажмите кнопку «Получить ключ».

Получение ключа для ДБО№2

Член ГЭК: 99_05001_2023_NL | Сертификат токена: Найден | Регион: 90 | ППЭ: 9099

Укажите количество ДБО№2 для формирования ключа

ДБО№2

Количество не больше 250

Получить ключ | Отмена

Важно! Рекомендуется использовать одну и ту же станцию штаба ППЭ весь экзаменационный период.

- Нажмите кнопку «Получить ключ для ДБО №2»;
- Ведите пароль токена члена ГЭК;
- В окне «Получение ключа для ДБО №2» укажите количество ДБО №2 для формирования ключа;

Важно! Новый ключ для ДБО №2 необходимо запрашивать после печати всех ДБО №2 из предыдущего ключа.

Станция штаба ППЭ

- Перейдите в папку «Загрузки» и скопируйте сформированный ключ для ДБО №2 на флеш-накопитель; Имя файла ключа для ДБО №2 имеет вид: KEY_EGE_DBO2_PP_PPPP_NNN_GGGMMDD_чммсс.dat
- чтобы загрузить ключ для ДБО №2, необходимо перейти на страницу «Печать ДБО №2»;
- нажмите кнопку «Загрузить ключ для ДБО №2»

Станция штаба ППЭ

Печать дополнительных бланков ответов №2 Код региона: 90 Код ППЭ: 9099

Для проведения экзамена напечатайте достаточное количество дополнительных бланков ответов №2

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

Выберите принтер для печати:

По китайскому языку

Для печати дополнительных бланков ответов загрузите ключ для ДБО№2, укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Напечатать ДБО№2». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Повторная печать забронированных комплектов не предусмотрена.

Сведения о количестве ДБО№2 в загруженном ключе

Выделено ДБО№2	Доступно ДБО№2 для печати	Выделено ДБО№2 (китайский)	Доступно ДБО№2 для печати (китайский)

- выберите на флеш-накопителе сохраненный файл ключа для ДБО №2;
- после загрузки ключа для ДБО №2 проверьте сведения о количестве ДБО №2 в загруженном ключе.

Сведения о количестве ДБО№2 в загруженном ключе


Выделено ДБО№2	Доступно ДБО№2 для печати	Выделено ДБО№2 (китайский)	Доступно ДБО№2 для печати (китайский)
250	250	0	0

Станция штаба ППЭ

- Обновите информацию о токене;
- введите пароль к токenu члена ГЭК;
- после того, как отобразится информация «Токен проверен успешно», введите в поле «Количество ДБО №2» для печати число от 1 до 20;

- нажмите кнопку «Напечатать ДБО №2»;

При необходимости печати ДБО №2 по китайскому языку убедиться, что они доступны для печати в достаточном количестве и установить соответствующий чек бокс.

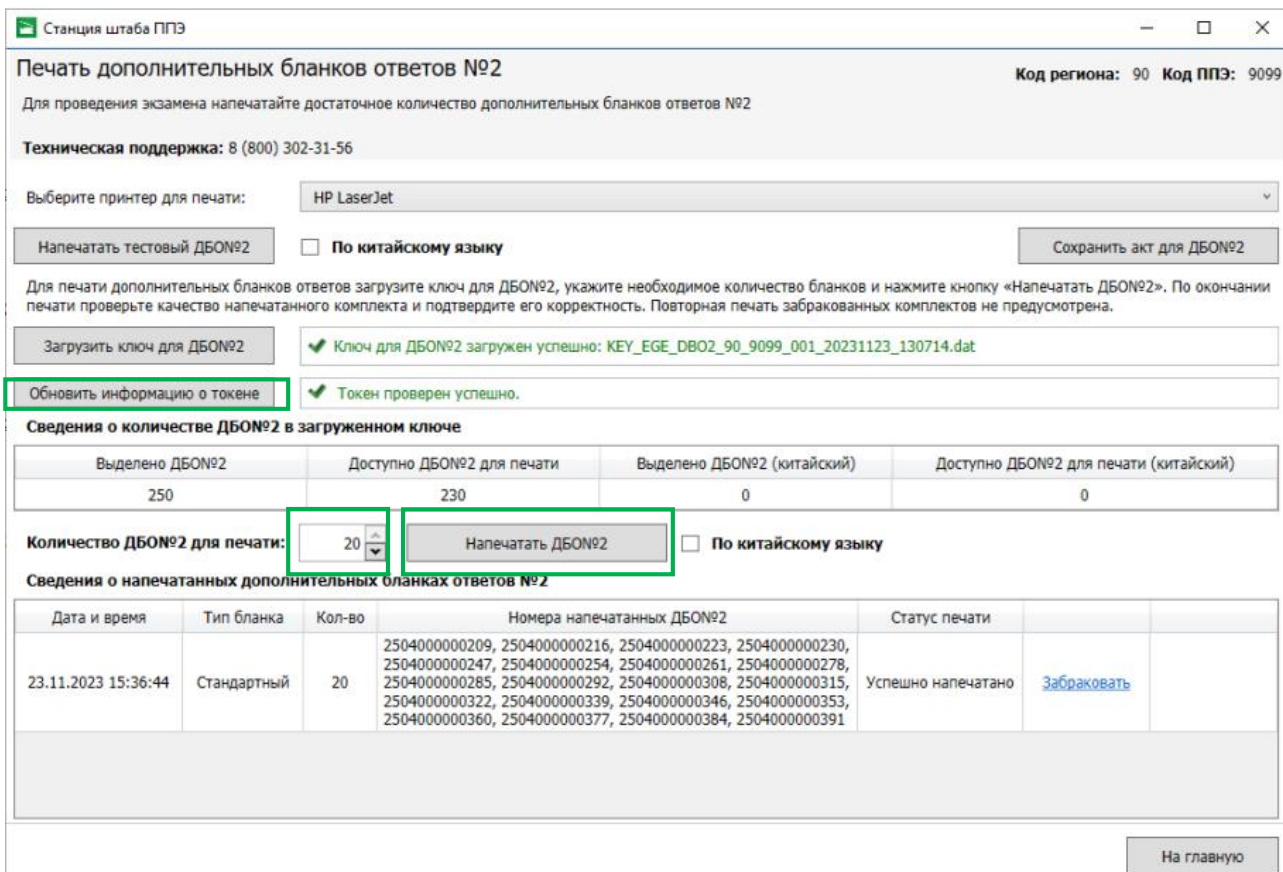

Станция штаба ППЭ

Печать дополнительных бланков ответов №2 Код региона: 90 Код ППЭ: 9099

Для проведения экзамена напечатайте достаточное количество дополнительных бланков ответов №2

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

Выберите принтер для печати: HP LaserJet

Напечатать тестовый ДБО№2 По китайскому языку Сохранить акт для ДБО№2

Для печати дополнительных бланков ответов загрузите ключ для ДБО№2, укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Напечатать ДБО№2». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Повторная печать забракованных комплектов не предусмотрена.

Загрузить ключ для ДБО№2 ✔ Ключ для ДБО№2 загружен успешно: KEY_EGE_DBO2_90_9099_001_20231123_130714.dat

Обновить информацию о токене ✔ Токен проверен успешно.

Сведения о количестве ДБО№2 в загруженном ключе

Выделено ДБО№2	Доступно ДБО№2 для печати	Выделено ДБО№2 (китайский)	Доступно ДБО№2 для печати (китайский)
250	230	0	0


Количество ДБО№2 для печати: Напечатать ДБО№2 По китайскому языку

Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Тип бланка	Кол-во	Номера напечатанных ДБО№2	Статус печати
23.11.2023 15:36:44	Стандартный	20	2504000000209, 2504000000216, 2504000000223, 2504000000230, 2504000000247, 2504000000254, 2504000000261, 2504000000278, 2504000000285, 2504000000292, 2504000000308, 2504000000315, 2504000000322, 2504000000339, 2504000000346, 2504000000353, 2504000000360, 2504000000377, 2504000000384, 2504000000391	Успешно напечатано Забраковать

На главную

- Подтвердите печать ДБО №2

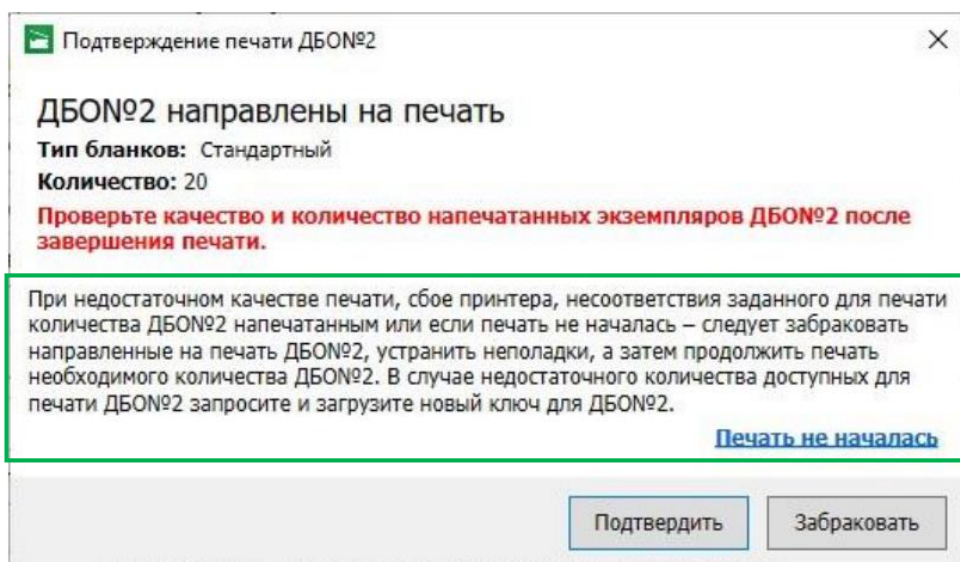

Подтверждение печати ДБО№2

ДБО№2 направлены на печать

Тип бланков: Стандартный

Количество: 20

Проверьте качество и количество напечатанных экземпляров ДБО№2 после завершения печати.

При недостаточном качестве печати, сбое принтера, несоответствия заданного для печати количества ДБО№2 напечатанным или если печать не началась – следует забраковать направленные на печать ДБО№2, устранить неполадки, а затем продолжить печать необходимого количества ДБО№2. В случае недостаточного количества доступных для печати ДБО№2 запросите и загрузите новый ключ для ДБО№2.

Печать не началась