Паспорт
доступности объекта
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), общежитие №1

644005, г. Омск, ул. Озеро Хасан, 1
2022 год

Утверждаю:
Директор БПОУ ОО «СПК»

_____ А.В. Борилов

Приказ от _____ № _____

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Омск "__" _____ 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), общежитие №1*

1.2. Полный почтовый адрес объекта: *644005, г. Омск, ул. Озеро Хасан, 1*

1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее пятиэтажное здание, 3359,8 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет)

1.4. Год постройки здания: *1960г.*; последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15*
телефон: +7(381) 241-04-17, +7(381) 241-64-20, e-mail: sppk@sppk.ru

1.8. Основание для пользования объектом *оперативное управление*
1.9. Учредители: *Министерство образования Омской области; Министерство имущественных отношений Омской области*
1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Омск, ул. Красный путь, д.5; г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.5*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
2.1. Сфера деятельности: *образование*
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *15-30 лет*
2.3. Виды услуг: *образование профессиональное среднее*
2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *300 человек*

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Автобус №69; маршрутка №303,550*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«Озеро Хасан»*
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *400 метров до остановки пассажирского транспорта*
3.2.2. Время движения (пешком): *5-7 минут*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (*да,* нет)
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): *есть,* нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	

1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП–И (О,Г,У), ВНД (К,С).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (Г,У), ДЧ-И(К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры***: *объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: оборудовать въезд на площадку, разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность разработки рабочего проекта пандуса к входной площадке; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок), нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: рассмотреть возможность рабочего проекта комнаты проживания в общежитии для МГН на первом этаже; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на первом этаже рассмотреть возможность рабочего проекта санитарного узла и душевых комнат для МГН, при реконструкции учесть СП 59.13330.2020 п. 7.1.5-7.1.6: расширить дверные проемы в санузлы не менее 0,8м; габариты

		санузла не менее 1,8х1,8м, установить кнопку вызова персонала, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Изготовить и установить: таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную петлю на стойке вахты.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 4, дата «____» _____ 2022 г.

Утверждаю:

Директор БПОУ ОО «СПК»

_____ А.В. Борилов

Приказ от _____ № _____

Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №4

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), общежитие №1
Полное юридическое наименование объекта
644005, г. Омск, ул. Озеро Хасан, 1, телефон: +7(381) 241-33-70, e-mail: sppk@sppk.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Министерство образования Омской области*
2. **Вид деятельности:** *образование профессиональное среднее*
3. **Форма собственности:** *бюджетная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее пятиэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *общежитие*

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	отсутствие	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2020
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствие	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствие	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствие	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2020
	-указатели направления движения		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020

	- высота бордюра	см	5	15	С
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	**80-90** **50-60**		С
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует	

	П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	П.5.1.10. СП 59.13330.2020
	П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С	Оборудовать въезд на площадку. Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Стоянка для транспорта отсутствует..	К,О	-	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: оборудовать въезд на площадку, разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	**Не менее 220x220**	300x920	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадки						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	-	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед	см	**за 80-90 до лестниц**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП

	лестничным маршем (на расстоянии)						59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	отсутствует	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	отсутствует	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствует			
	Ширина пандуса	см	**Не менее 100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	отсутствует	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	отсутствует	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	250х700	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери (центральный вход) 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	168	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	4	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне	см	**Первый уровень**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП

	двери		**90-100 Второй уровень – 130-140**				59.13330.2020
	Двери (центральный вход) 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	152	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	отсутствует	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	отсутствует	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет					Рассмотреть возможность разработки рабочего проекта пандуса к входной площадке.	
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Соответствует ширина дверного проема центрального входа.	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДП–И (О,Г,У), ВНД (К,С).			Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность разработки рабочего проекта пандуса к входной площадке; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	165	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 165	К,О,С

	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К
	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К
	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С

	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	165	К,О,С
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С

	П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 170	К,О,С

	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	147	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	117	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	82	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	142	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	570	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	Двери1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	125	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Лестницы внутри здания						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	103	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020

	лестницы, поворотами (на расстоянии)						
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	94	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестницы внутри здания						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	105	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	108	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют.	К, О, С	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.7	Лестницы (внутри здания)	есть			Не соответствуют нормативам, ступени не имеют контрастной окраски краев, отсутствует тактильная предупреждающая полоса в начале и конце лестничного марша. Не дублированы пандусом, подъемными устройствами.	К,О,С	Лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок).	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери	есть			Не все соответствуют по высоте порога.	К, О, С	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ВНД (С), ДУ (Г,У), ДЧ-И(К,О)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок), нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Комната сушки белья						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Комнаты 101-76						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	84	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Кухня						

	- ширина дверного просма в свету	см	не менее 90	77	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Кухня						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К	
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С	
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие		
	Комнаты 51-75					

	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Комнаты 50-27						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К.О.С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Комната воспитатель						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Комнаты 1-24						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Прачечная						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Атлетический зал						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Комната отдыха						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие	
	Комната заочного отделения				

	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Изолятор 1						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			
	Изолятор 2						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	наличие			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		Практически все дверные проемы соответствуют.	К,О	Рассмотреть возможность рабочего проекта комнаты проживания в общежитии для МГН на первом этаже.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Дверные проемы соответствуют.	К,О	При необходимости помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (С), ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия: рассмотреть возможность рабочего проекта комнаты проживания в общежитии для МГН на первом этаже; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.6.2.4 СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	Три кабинки по119х83, общая 320х280	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	77	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	86 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	75	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	77	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	150х218	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	имеется	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	85 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая комната						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного просма	см	Не менее 90	88	К
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	87	К
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С

		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	82	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 180х180	Пять кабинок по 90х99	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Душевая комната						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	90	К
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	90	К
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С

		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	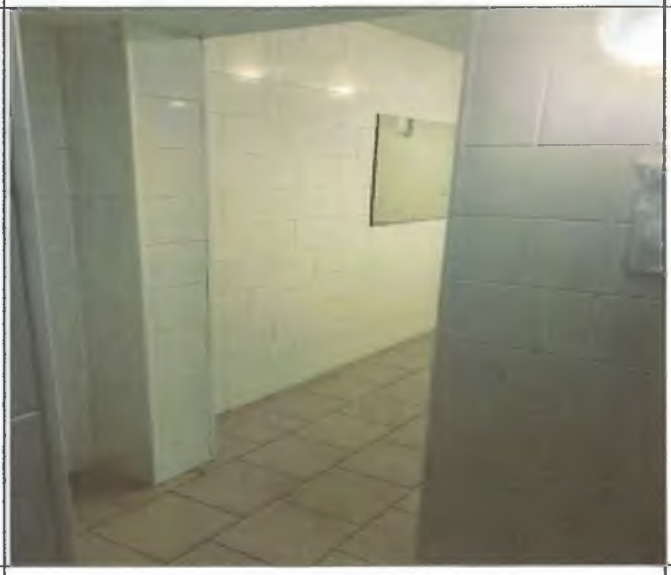	П.6.2.4. СП 59.13330.2020
		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 180х180	Пять кабинок по 90х99	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О.С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного просма	см	Не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	8	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	71	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	Три кабинки по119х83, общая 320х280	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

	-опорные поручни	см	наличие	имеется	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	90 Отсутствие			П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Имеется доступная кабина на третьем этаже, на других доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на первом этаже рассмотреть возможность рабочего проекта санитарного узла для МГН, при реконструкции учесть СП 59.13330.2020 п. 7.1.5-7.1.6: расширить дверные проемы в санузлы не менее 0,8м; габариты санузла не менее 1,65х2,2м, установить кнопку вызова персонала, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая комната	есть		Доступность для МГН не организована: узкие дверные проемы, затесненные габариты комнат, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на первом этаже рассмотреть возможность рабочего проекта душевых комнат для МГН, при реконструкции учесть СП 59.13330.2020 п. 7.1.5-7.1.6: расширить дверные проемы в санузлы не менее 0,8м; габариты санузла не менее 1,8х1,8м, установить кнопку вызова персонала, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на первом этаже рассмотреть возможность рабочего проекта душевых комнат для МГН, при реконструкции учесть СП 59.13330.2020 п. 7.1.5-7.1.6: расширить дверные проемы в санузлы не менее 0,8м; габариты санузла не менее 1,8х1,8м, установить кнопку вызова персонала, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	имеется	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	имеется	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Высота прописных букв	см	**не менее 7,5**	-	С		П.6.8.3 ГОСТ

							Р51671
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**120-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	Надписи и знаки для идентификации помещений*		**наличие**	имеется			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	имеется	С,Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2020

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не соответствует	К,О,С,Г, У	Установить вывеску со шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			-		Установить портативную индукционную петлю на стойкс вахты.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			-		Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, мнемосхему у входной двери.	Текущий ремонт

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Изготовить и установить: таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную петлю на стойке вахты.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	Подпись
Председатель комиссии:	
Начальник отдела, Лобастов С.А.	
Члены комиссии:	
Специалист по охране труда, Окоряк П.Г.	
Начальник отдела, Садовский М.С.	
Начальник отдела, Володин А.Н.	
Представители ООО «Атон - НСК»	
Инженер – проектировщик по напралению «Доступная среда» Макулов М.Е.	
Представители общественных организаций:	
Председатель МОО ВОИ Ленинского АО г. Омска, Гончаров Н.А.	