

Паспорт
доступности объекта
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), учебный корпус №1

644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15
2022 год

Утверждаю:

Директор БПОУ ОО «СПК»

А.В. Бориллов

Приказ от

№ _____



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Омск

" " _____ 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»), учебный корпус №1
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее пятиэтажное здание, 6916,4 кв.м., наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 1927г, 1972г.; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (БПОУ ОО «СПК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15
телефон: +7(381) 241-04-17, +7(381) 241-64-20, e-mail: sppk@sppk.ru

- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
 1.9. Учредители: Министерство образования Омской области; Министерство имущественных отношений Омской области
 1.10. Адрес учредителей, другие координаты: г. Омск, ул. Красный путь, д.5; г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 15-30 лет
 2.3. Виды услуг: образование профессиональное среднее
 2.4. Форма оказания услуг: на объекте
 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 1000 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобус №69; маршрутка №303,550

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Сибирский профессионально-педагогический колледж»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 метров до остановки пассажирского транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У), ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г,У), ДЧ-И(К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ -И (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О, Г, У), ДЧ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий К,О,С,Г,У

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия: при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: коридоры оснастить тактильным покрытием, где оно отсутствует; лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок).
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: оборудовать системой обеспечения звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами (система воспроизведения субтитров) обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия: при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Изготовить и установить: таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную петлю в учебном кабинете и в учебном кабинете.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 1, дата « ____ » _____ 2022 г.

Утверждаю:

Директор БПОУ ОО «СПК»



Бориллов

А.В. Бориллов

Приказ от _____ № _____

**Акт
обследования объекта**

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №1

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж»
(БПОУ ОО «СПК»), учебный корпус №1



Полное юридическое наименование объекта


644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15, телефон: +7(381) 241-04-17, +7(381) 241-64-20, e-mail: sppk@sppk.ru



Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. **Ведомственная принадлежность объекта:** Министерство образования Омской области
2. **Вид деятельности:** образование профессиональное среднее
3. **Форма собственности:** бюджетная
4. **Размещение объекта:** отдельно стоящее пятиэтажное здание
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** 1000 человек
6. **Функциональное назначение объекта:** учебный корпус

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	имеется	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2020
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	имеется	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	имеется	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020

Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	имеется	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
Путь к главному (специализированному) входу в здание						
<ul style="list-style-type: none"> - ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов) 	м	2,0 Допустимо 1,2	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2020

							
- ширина дверного проема калитки в свету	см	не менее 120	220	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020	
- указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020	
- высота бордюра	см	5	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020	
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):	см	80-90 50-60	-	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2020	

расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы						
Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Стоянка для транспорта имеется.	К,О	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.



<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



2. ВХОДНАЯ ГРУППА


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	160x615	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020


Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	290,270	О,С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2020
Высота ступени	см	от 12 до 15	14	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020

Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	имеется	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	50	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	имеется	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	100 и 76	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	имеется	О, С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	имеется			

Ширина пандуса	см	Не менее 100	110	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)	1316 4 %	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон:		наличие	имеется	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020

- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	68 и 90	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	имеется	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	имеется	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Тамбур						
Габариты: глубина x ширина	см	не менее 245x160 при реконструкции допустимо от 150 до 180x230	196x600	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020

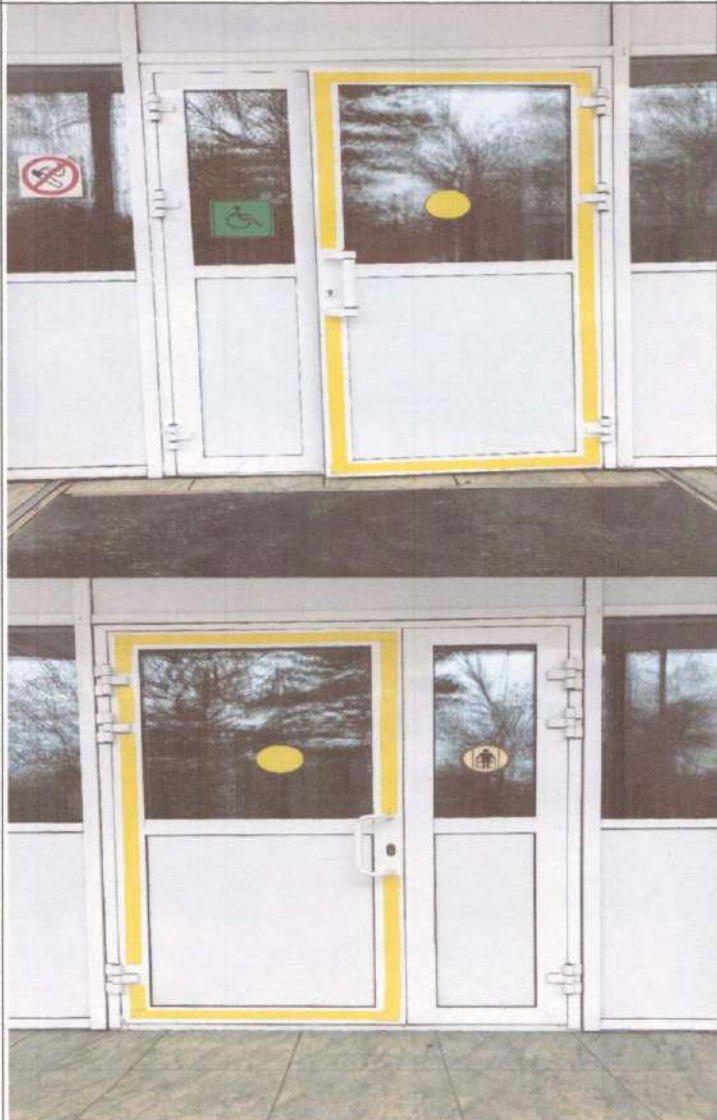Двери (центральный вход) 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	135 (две двери)	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде		наличие	имеется	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

круга, прямоугольника и др.)						
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	соответствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	соответствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Двери (центральный вход) 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130 (имеется турникет в тамбуре шириной 60)	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	имеется	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	соответствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	соответствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам.	О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть			Соответствует.	К	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Соответствует ширина дверного проема.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Входная группа	ДП-И (К,О,Г,У), ДЧ-И (С).			Организационные мероприятия: при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)



№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	310	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	170	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	127	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	127	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	107	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Пандус		наличие	имеется			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	120	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020



Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	593 7%	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	отсутствует	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон:		наличие	имеется	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	72 и 92	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	имеется	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	252	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020


- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	166	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	168	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020



<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>315</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>
<p>- ширина дверного проема в свету</p>	<p>см</p>	<p>не менее 90</p>	<p>125</p>	<p>К</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>
<p>- высота порога</p>	<p>см</p>	<p>не более 1,4</p>	<p>6</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	125	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	247	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	169	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	140	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	121	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	208	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020




<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>300</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>
<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>223</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>



Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	758	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	132	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	132	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	244	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	102	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	219	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>191</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>
<p>- ширина дверного проема в свету</p>	<p>см</p>	<p>не менее 90</p>	<p>146</p>	<p>К</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>
<p>- высота порога</p>	<p>см</p>	<p>не более 1,4</p>	<p>-</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>



<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>635</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>
<p>- ширина дверного проема в свету</p>	<p>см</p>	<p>не менее 90</p>	<p>80</p>	<p>К</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>
<p>- высота порога</p>	<p>см</p>	<p>не более 1,4</p>	<p>-</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>



<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>298</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>
<p>- ширина дверного проема в свету</p>	<p>см</p>	<p>не менее 90</p>	<p>124</p>	<p>К</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>
<p>- высота порога</p>	<p>см</p>	<p>не более 1,4</p>	<p>-</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	127	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	175	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	273	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	82	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	118	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020


<p>Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении</p>	<p>см</p>	<p>не менее 150 не менее 180</p>	<p>276</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.1. СП 59.13330.2020</p>
<p>- ширина дверного проема в свету</p>	<p>см</p>	<p>не менее 90</p>	<p>120</p>	<p>К</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>
<p>- высота порога</p>	<p>см</p>	<p>не более 1,4</p>	<p>-</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.6.2.4. СП 59.13330.2020</p>


- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	117	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	175	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Пути эвакуации						
Эвакуационный выход						
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	160	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Эвакуационный выход						
Двери I: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	117	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	5 и 6	К,О,С		П.6.1.5. СП


						59.13330.2020
Эвакуационный выход						
Двери I: распашные (P), автоматические раздвижные (A)						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Эвакуационный выход						
Двери I: распашные (P), автоматические раздвижные (A)						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020


- высота порога	см	не более 1,4	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Эвакуационный выход						
Двери I: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	132	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Двери I: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	8 и 6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						


<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 90</p>	145	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП


	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	103	О,С		59.13330.2020 П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания							
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	105	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020


Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	106	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						
Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	159	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Несколько покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020



Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными просемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	94 и 112	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						


<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей, для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 90</p>	135	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Несколько покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	124 и 103	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						

Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	159	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными просемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	118	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						

<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 90</p>	153	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020

Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	92 и 74	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						
Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	153	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	94 и 76	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Лестницы внутри здания						

<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135</p> <p>не менее 120</p> <p>не менее 90</p>	104	О,С		П. 6.2.23. СП 118.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020

Поручни		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	104	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
Имеется гусеничный подъемник		наличие	имеется			

Заключение по зоне


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют.	К, О, С	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.7	Лестницы (внутри здания)	есть			Соответствуют нормативам	К,О,С	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Имеется гусеничный подъемник	К	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери	есть			Соответствуют.	К, О, С	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Соответствуют.	К, О, С	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения на объекте	ДУ (Г,У), ДЧ-И(К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: коридоры оснастить тактильным покрытием, где оно отсутствует; лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок).



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ



№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Кабинет №7						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Кабинет №9						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №16						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №13						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №18						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №15						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №20						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №19						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №35						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	138	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №34						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	137	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №31	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №30	см	150x150	наличие			



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	137	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №25						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	137	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №23						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	137	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №39	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	132	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №41	см	150x150	наличие			



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №44	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			



Кабинет №46						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №47						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №48						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №51						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №65						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №60						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №67						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	119	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №63						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	132	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №58						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	134	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №61	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	132	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №56	см	150x150	наличие			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	136	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №57	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	136	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №57	см	150x150	наличие			



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	136	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №71	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	121	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №70	см	150x150	наличие			



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №72	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №74	см	150x150	наличие			



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Кабинет №79						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №76						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Библиотека						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	117	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Актовый зал						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	130	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Конференц-зал						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	127	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Приемная						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	119	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Спортивный зал						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	125	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №94						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
- высота рабочей зоны обслуживания, гардероб	см	не менее 85	92	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
- ширина рабочей зоны обслуживания	см	не менее 100	соответствует	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
Кабинет №96						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Музей						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №98						


- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
- высота рабочей зоны обслуживания, стойка вахты	см	не менее 85	107	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
- ширина рабочей зоны обслуживания	см	не менее 100	соответствует	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
Столовая						



- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	135	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №106	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №113	см	150x150	наличие			

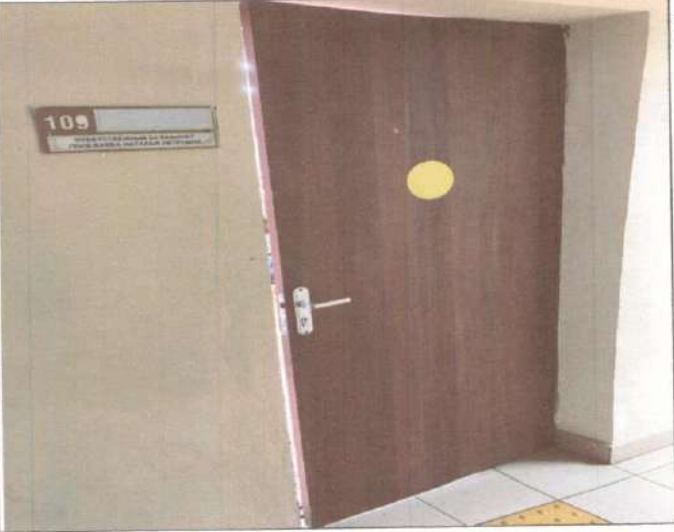

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №111	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №104	см	150x150	наличие			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №102						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №109						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №68						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №203						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	92	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №205	см	150x150	наличие			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания Кабинет №204	см	150x150	наличие			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №207						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №206						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Кабинет №209						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Зона обслуживания	см	150x150	наличие			



Заключение по зоне:



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		Практически все дверные проемы соответствуют.	К,О	Текущий ремонт, организационные мероприятия: оборудовать системой обеспечения звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами (система воспроизведения субтитров) обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Дверные проемы соответствуют.	К,О	При необходимости помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: оборудовать системой обеспечения звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами (система воспроизведения субтитров) обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.


 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел для МГН						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	имеется	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

Ширина дверного проема	см	Не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	92	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165x220	270x240	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
-опорные поручни	см	наличие	имеется	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020



<p>Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)</p>		<p>наличие</p>	<p>имеется</p>			<p>П.6.3.6. СП 59.13330.2020</p>
<p>Раковина: • высота раковины • опорный поручень</p>	<p>см</p>	<p>75-85 см наличие</p>	<p>62 Отсутствие</p>			<p>П. 6.3.3.СП 59.13330.2020</p>


Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Имеется доступные кабинки на каждом этаже.	К,О,С,Г,У	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И (К,О,С,Г,У)	Организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	имеется	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	имеется	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671

Указатели, пиктограммы:			имеется	С,У		
Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	соответствует	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р 51671
Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	соответствует	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	имеется	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р 51671
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	имеется			
-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р 51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	имеется	С,Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2020

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Заклучение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не соответствует	К,О,С,Г, У	Установить вывеску со шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			-		Установить портативную индукционную петлю на стойку вахты и в учебном кабинете.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			-		Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, мнемосхему у входной двери.	Текущий ремонт

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДП-И (К,О, Г, У), ДЧ-И (С)			Изготовить и установить: таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную петлю в учебном кабинете и в учебном кабинете.

Примечание:
 Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Председатель комиссии:

Начальник отдела, Лобастов С.А.

Члены комиссии:

Специалист по охране труда, Окоряк П.Г.

Начальник отдела, Садовский М.С.

Комендант, Либик Е.С.

Представители ООО «Атон - НСК»

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда» Макулов М.Е.

Представители общественных организаций:

Председатель МОО ВОИ Ленинского АО г. Омска, Гончаров Н.А.

Подпись







