



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Очер

19 августа 2015 г.

(дата составления акта)

11 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 08-101-19

По адресу/адресам: Пермский край, г. Очер, ул. Революционная, 95;  
Пермский край, с. Б-Соснова, ул. Набережная, 80.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления  
Ростехнадзора № 1300-рп от 04 августа 2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБОУ СПО «Строгановский колледж»

Директор: Десяткова Светлана Викторовна

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня с 18-19.08.2015

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – межрегиональным отделом государственного энергетического надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Десяткова С.В.  13.08.2015, 11.00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Конин Андрей Анатольевич,

государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского Управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения у участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** начальник отдела охраны труда – Власов Андрей Валентинович, завхоз – Клячин Андрей Николаевич т.8-902-47-85-076

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки членами саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Перечень оперативной документации, необходимых инструкций, схем не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.2., прил. 4	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
2.	Учет тепловых энергоустановок, в соответствии с требованиями «Правил ТЭ ТЭУ», не ведется.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 1.5., прил. № 1	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
3.	Оперативная документация на рабочем месте оперативного персонала отсутствует (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) раз. 2.8., прил. № 4	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ

4.	Инструкции по эксплуатации котлов не соответствуют требованиям Правил ТЭ ТЭУ.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.4.,2.8.6.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
5.	Результаты технического освидетельствования котлов не представлены.	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С) раз. 9	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
6.	Результаты технического освидетельствования тепловых сетей не представлены.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.3.3.14.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
7.	Кровля котельной Б-Соснова требует ремонта. Течь воды – на электросиловой щит ввода.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.3.3.22.,3.3.25.	директор
8.	Сроки проведения режимно-наладочных испытаний котлов Б-Соснова истекают в ноябре.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.3.7.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
9.	Предохранительные клапаны не настроены, отсутствуют таблички установленного образца (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.3.25.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
10.	Оперативная схема ТЭУ не представлена (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.2.,2.8.3.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
11.	Сроки обследования металлических дымовых труб котельных специализированными организациями не проводятся.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.3.3.14.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
12.	Сроки проведения осмотров зданий и сооружений ТЭУ не соблюдаются.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 3.3.4.-3.3.8.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
13.	Схема ТС не соответствует фактическому состоянию.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.6.2.5.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
14.	Распорядительный документ на создание комиссии для проведения технического освидетельствования ТЭУ не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.6.2.-2.6.4.	директор

15.	На кожухах вентиляторов и корпусах электродвигателей отсутствуют стрелки, указывающие направление вращения роторов (Б-Соснова).	Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п. 3.2.17.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
16.	Арматура котельного оборудования не имеет надписей и нумерации (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.2.9.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
17.	Средства измерения (тягонапоромеры) в 2015 году не поверены (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.9.1.	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
18.	Приказ на назначение постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.3.21.	директор
19.	Журнал проверки знаний «ПТЭ ТЭУ» не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.3.23., прил. №2	Ответственный за ИС и БЭ ТЭУ
20.	Техническое состояние котлов №№ 1,3,4 не определено (Очер).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) раз. 2.6., 2.7.	директор
21.	Для обеспечения надежной работы котельной, для обеспечения резервного источника в ОЗП необходимо 3 работоспособных котла (Очер).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.2.1., 5.3.2.	директор

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

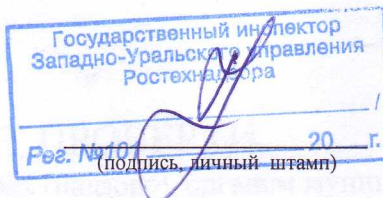
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписания № 08-101-19 от 19.08.15 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



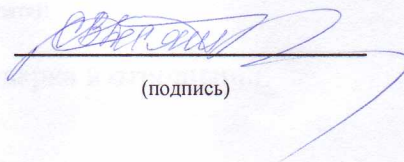
А.А. Конин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Десяткова Светлана Викторовна, директор ГБОУ СПО «Строгановский колледж»

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» августа 2015 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, 6, оф. 12  
Руководитель Управления (т/ф) - 227-09-69  
Зам. руководителя Управления - 227-09-92  
Начальник межрегионального отдела  
государственного энергетического  
надзора - 227-09-93  
Инспектор: - 227-09-85  
Факс: (342) - 227-09-85

Руководителю  
ГБОУ СПО  
«Строгановский колледж»

E-mail: [teplo@zuo.perm.ru](mailto:teplo@zuo.perm.ru)

г. Очер

19 августа 2015 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08-101-19**

На основании Положения «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, и распоряжения № 1300-рп от 04 августа 2015 г. Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

Мной, государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кониным Андреем Анатольевичем в период с 18 по 19 августа 2015 года в присутствии начальника отдела охраны труда – Власова Андрея Валентиновича, завхоза – Клячина Андрея Николаевича,

проведена проверка по вопросу: проверка хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Предприятие эксплуатирует:

- 2 собственных котельных;
- Тепловые сети общей протяженностью – 1300 п.м.

План ликвидации аварийных ситуаций разработан, и утвержден.

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя установлены на объектах потребителей, акты допусков в эксплуатацию узлов учета предоставлены.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок по ГБОУ СПО «Строгановский колледж» назначен приказом № 11 от 12.01.2015 – завхоз Клячин А.Н.  
Заместитель - начальник отдела охраны труда – Власов А.В. Проверка знаний 02.10.2014.

При обследовании рассмотрена соответствующая отчетная техническая документация, выявлены нарушения «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Перечень оперативной документации, необходимых инструкций, схем не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.2., прил. 4	15.09.2015 г
1.	Перечень оперативной документации, необходимых инструкций, схем не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.2., прил. 4	15.09.2015 г
2.	Учет тепловых энергоустановок, в соответствии с требованиями «Правил ТЭ ТЭУ», не ведется.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 1.5., прил. № 1	15.09.2015 г
3.	Оперативная документация на рабочем месте оперативного персонала отсутствует (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) раз. 2.8., прил. № 4	15.09.2015 г
4.	Инструкции по эксплуатации котлов не соответствуют требованиям Правил ТЭ ТЭУ.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.4., 2.8.6.	15.09.2015 г
5.	Результаты технического освидетельствования котлов не представлены.	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С) раз. 9	15.09.2015 г
6.	Результаты технического освидетельствования тепловых сетей не представлены.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.3.3.14.	15.09.2015 г
7.	Кровля котельной Б-Соснова требует ремонта. Течь воды – на электросилового щит ввода.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.3.3.22., 3.3.25.	15.09.2015 г
8.	Сроки проведения режимно-наладочных испытаний котлов Б-Соснова истекают в ноябре.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.3.7.	15.09.2015 г
9.	Предохранительные клапаны не настроены, отсутствуют таблички установленного образца (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.3.25.	15.09.2015 г

10.	Оперативная схема ТЭУ не представлена (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.2.,2.8.3.	15.09.2015 г
11.	Сроки обследования металлических дымовых труб котельных специализированными организациями не проводятся.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.3.3.14.	15.09.2015 г
12.	Сроки проведения осмотров зданий и сооружений ТЭУ не соблюдаются.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 3.3.4.-3.3.8.	15.09.2015 г
13.	Схема ТС не соответствует фактическому состоянию.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п.6.2.5.	15.09.2015 г
14.	Распорядительный документ на создание комиссии для проведения технического освидетельствования ТЭУ не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.6.2.-2.6.4.	15.09.2015 г
15.	На кожухах вентиляторов и корпусах электродвигателей отсутствуют стрелки, указывающие направление вращения роторов (Б-Соснова).	Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п. 3.2.17.	15.09.2015 г
16.	Арматура котельного оборудования не имеет надписей и нумерации (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.2.9.	15.09.2015 г
17.	Средства измерения (тягонапоромеры) в 2015 году не поверены (Б-Соснова).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.9.1.	15.09.2015 г
18.	Приказ на назначение постоянно действующей комиссии для проведения проверки знаний персонала не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.3.21.	15.09.2015 г
19.	Журнал проверки знаний «ПТЭ ТЭУ» не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.3.23., прил. №2	15.09.2015 г
20.	Техническое состояние котлов №№ 1,3,4 не определено (Очер).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) раз. 2.6., 2.7.	15.09.2015 г
21.	Для обеспечения надежной работы котельной, для обеспечения резервного источника в ОЗП необходимо 3 работоспособных котла (Очер).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.2.1., 5.3.2.	15.09.2015 г



**Выводы:** В результате проведенного обследования установлено, что здание котельной, котлы и котельное оборудование, оперативная документация (котельная Очер) находятся в удовлетворительном состоянии. Котельная филиала в Б-Соснове не готова к ОЗП 2015-2016 гг в полном объеме. Руководству принять меры по ремонту кровли котельной Б-Сосновы, устранению выявленных нарушений требований закона и правил, в дальнейшем обеспечить должный контроль за ходом подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

**Принятые меры:** проведено совещание с руководством предприятия, выдано предписание.

О выполнении пункта предписания сообщить не позднее **15.09.2015** в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального представителя, его уполномоченного представителя)

Предписание составил(и):  
государственный инспектор межрегионального  
отдела государственного энергетического надзора

\_\_\_\_\_  
(штамп, подпись, фамилия, имя, отчество) **Конин Андрей Анатольевич**

**План мероприятий по устранению выявленных нарушений предоставить к 24 августа 2015 года.**

Ознакомлен: директор ГБОУ СПО «Строгановский колледж» \_\_\_\_\_ **Десяткова С.В.**

**Невыполнение предписания влечет применение санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

**Директор ГБОУ СПО «Строгановский колледж»**

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального представителя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия, имя, отчество) **Десяткова Светлана Викторовна**

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)