



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. (81452) 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnpuodo@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 75/3**

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению сред-
няя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района
Республики Карелия, ИНН 1015004183 юридический адрес: 186181, Пудожский
район, д. Адеево, д. 93а

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения начальника отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Карелия Поповым Александром Юрьевичем № 75 от 25 августа 2021
г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора).

в период с "15" сентября 2021 г. по "24" сентября 2021 г.

Проведено: выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Ермакова Елена Николаевна – директор Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского
муниципального района Республики Карелия

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не предоставил в установленный срок декларацию пожарной безопасности.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123) ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 6 ч. 5 "Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности"; ст. 64, ч. 3 "В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	30.09.2022 г.	
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 54 «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем».	30.09.2022 г.	
3.	Руководитель организации и ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение по программе дополнительного образования.	ППР в РФ п. 3 «Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополни-	30.09.2022 г.	

		тельного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации».		
4.	На объекте защиты не проведена огнезащитная обработка стропильной системы.	ППР в РФ п. 13 «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты».	30.09.2022 г.	
5.	На объекте дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ППР в РФ п. 30 «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого Дежурного».	30.09.2022 г.	
6.	Помещения детского сада (класса Ф 1.1) на первом этаже здания школы не выделены в самостоятельный пожарный отсек.	ФЗ-123-ФЗ ст. 88 "Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами". СП 4.13130.2013 п. 5.2.2 "Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности".	30.09.2022 г.	

7.	В помещении мастерской имеется помещение, используемое для хранения документов и прочих предметов, не обозначено табличкой по категории и классу по взрывопожарной и пожарной опасности.	ППР в РФ п. 12 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте».	30.09.2022 г.	
8.	На объекте защиты отсутствует табличка направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	ППР в РФ п. 48 «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения».	30.09.2022 г.	
9.	План эвакуации на первом этаже здания школы не соответствует действительности.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ч. 3; ст. 6, ч. 1; ППР в РФ п. 5 «В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах». ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.2 «При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения».	30.09.2022 г.	
10.	На крыльце выхода из помещения мастерской не установлено ограждение.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ч. 3; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 8.1.3: "Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограж-	30.09.2022 г.	

		дения".		
11.	При выходе из помещения детского сада непосредственно наружу отсутствует горизонтальная площадка и имеется перепад высот.	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 3 ст. 4, ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194) 4.2.21. "Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери".	30.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ермакова Елена Николаевна – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района Республики Карелия


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дмитриев Владислав Валерьевич, дознаватель ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

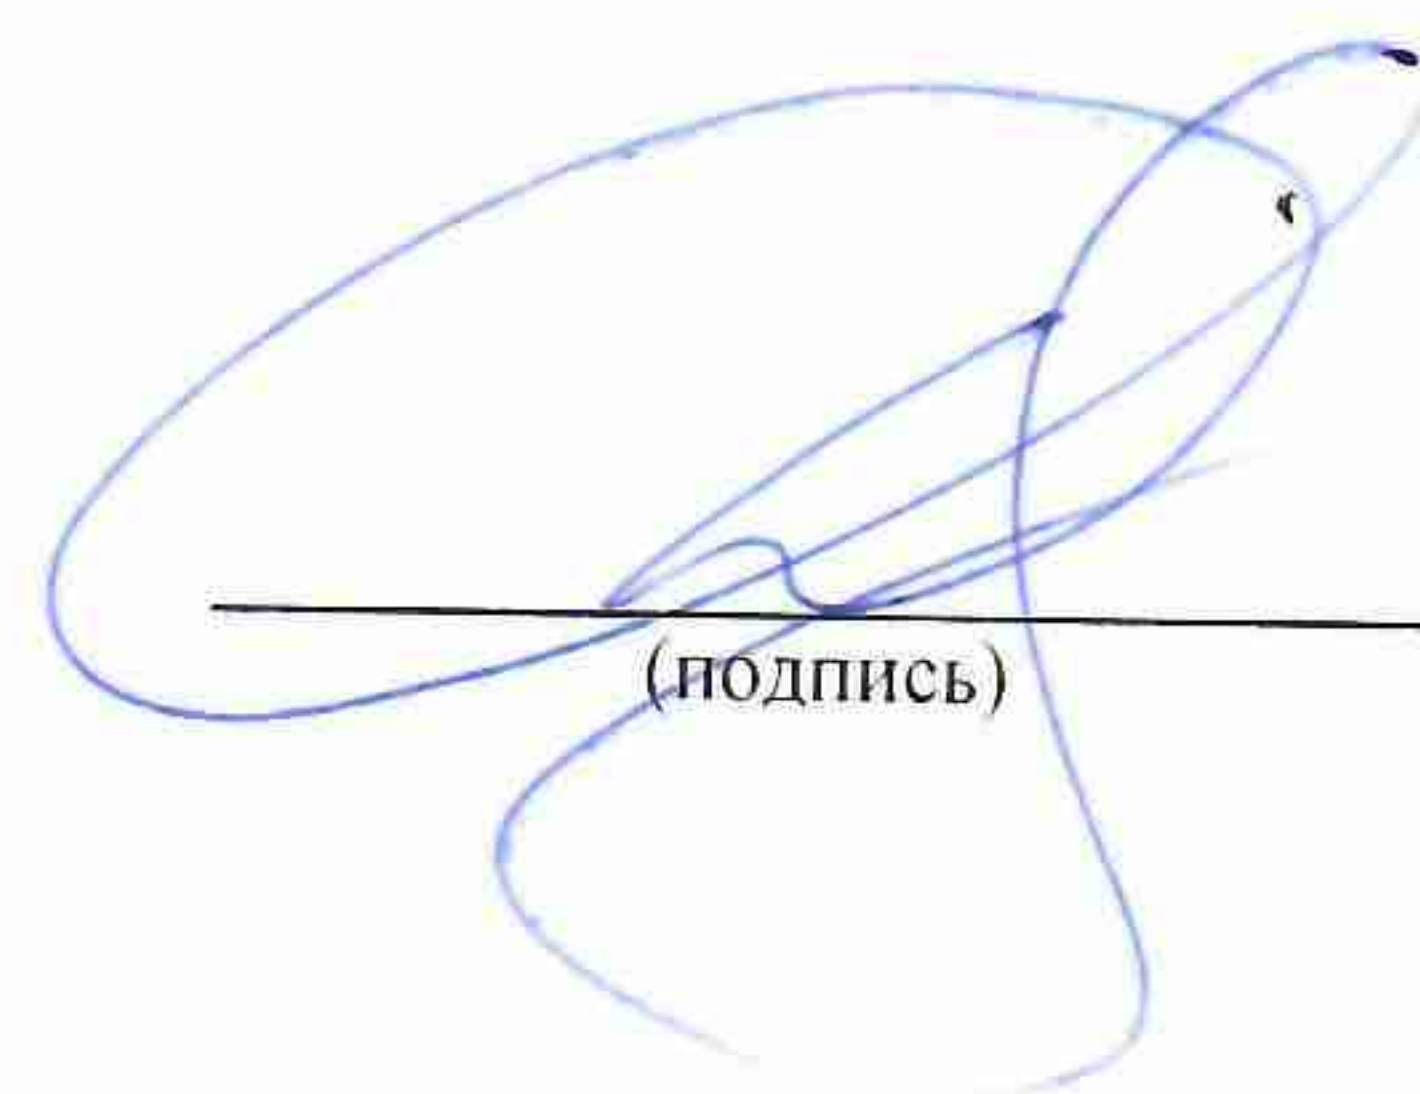

(подпись)