



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,  
E-mail: [gu@10.mchs.gov.ru](mailto:gu@10.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: [ugpnkarelia@mail.ru](mailto:ugpnkarelia@mail.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. (81452) 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: [gpnpuodo@mail.ru](mailto:gpnpuodo@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 76/3**

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению сред-  
няя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района  
Республики Карелия, ИНН 1015004183 юридический адрес: 186181, Пудожский  
район, д. Адеево, д. 93а

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения начальника отдела надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзор-  
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Республике Карелия Поповым Александром Юрьевичем № 75 от 25 августа 2021  
г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора).

в период с "15" сентября 2021 г. по "24" сентября 2021 г.

Проведено: выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Ермакова Елена Николаевна – директор Муниципального казенного общеобразова-  
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского  
муниципального района Республики Карелия

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии  
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не предоставил в установленный срок декларацию пожарной безопасности.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123) ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 6 ч. 5 "Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности"; ст. 64, ч. 3 "В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	30.09.2022 г.	
2.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 54 «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем».	30.09.2022 г.	
3.	Руководитель организации и ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение по программе дополнительного образования.	ППР в РФ п. 3 «Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополни-	30.09.2022 г.	

		тельного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации».		
4.	В помещении приемной на путях эвакуации допущено размещение мебели.	ППР в РФ п. 27 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается»: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов»;	30.09.2022 г.	
5.	Объект защиты не оборудован пожарным щитом.	ППР в РФ п. 410 "..., а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению N 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7.	30.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ермакова Елена Николаевна – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Авдеево Пудожского муниципального района Республики Карелия


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дмитриев Владислав Валерьевич, дознаватель ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

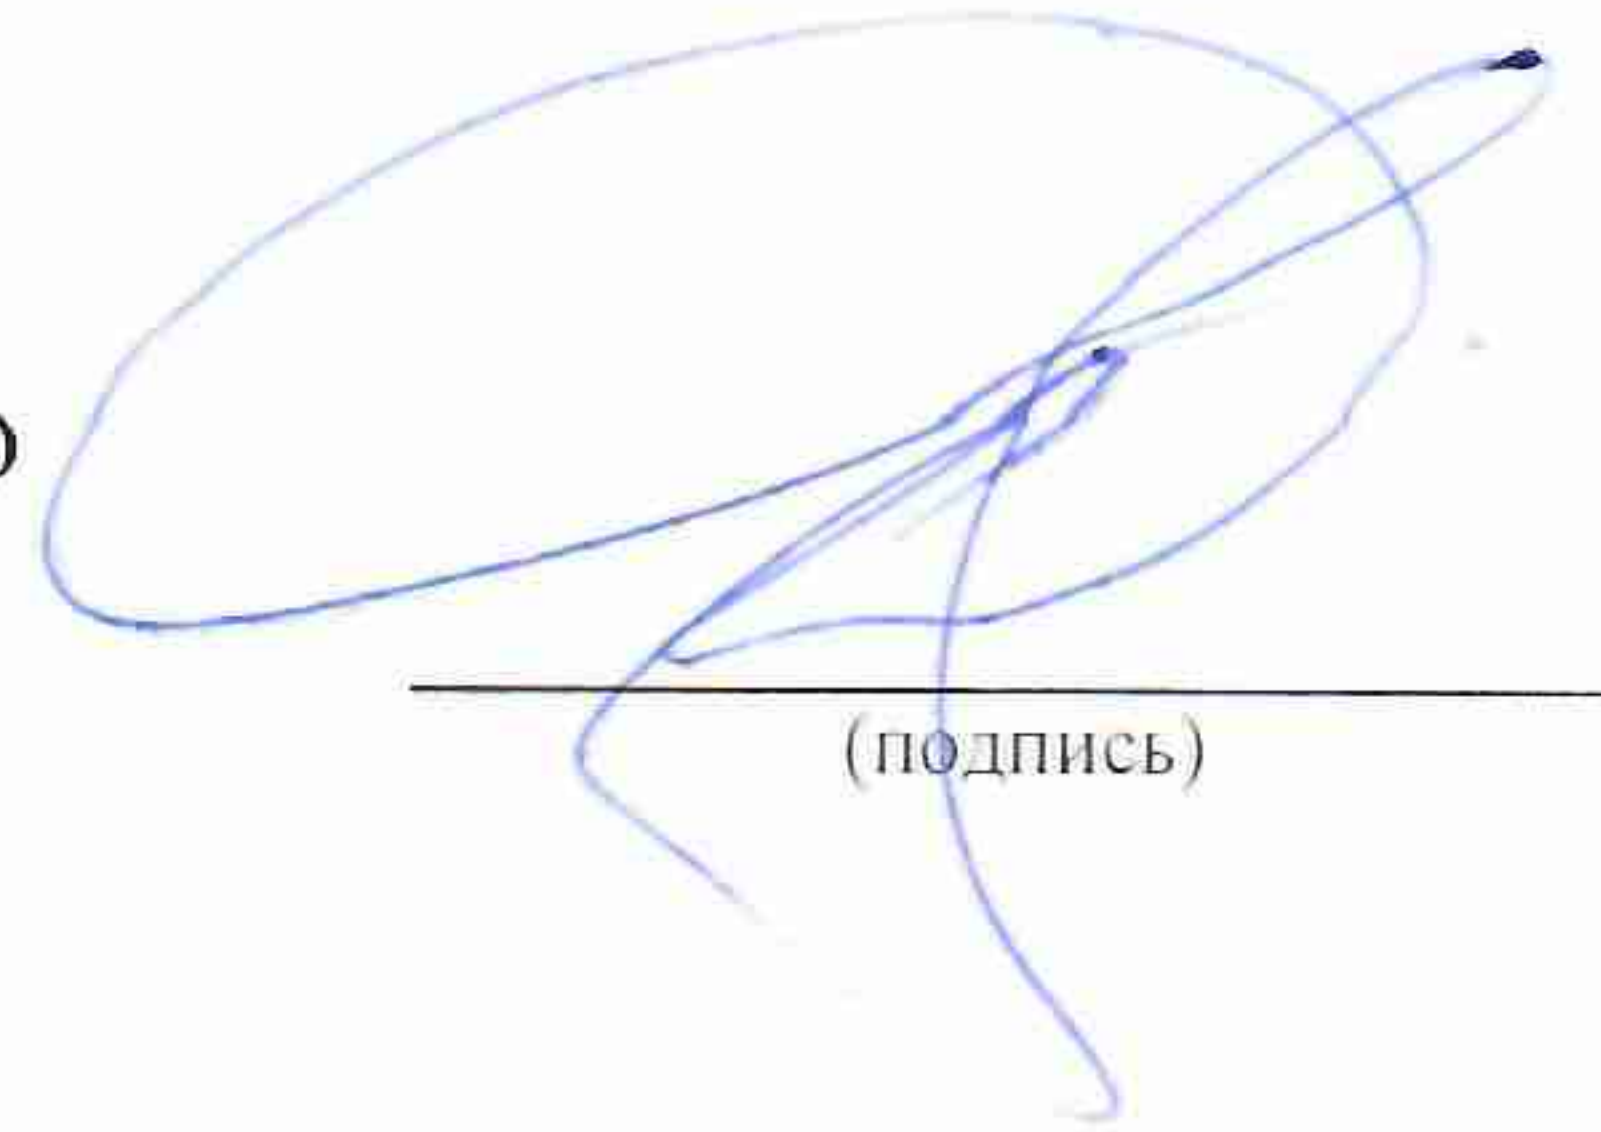

(подпись)