



ПАСПОРТ №

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Осташковский детский дом»
172734 Тверская обл., г. Осташков, ул. Строителей д.12
Телефон 8(48 235) 5-34-67
ostdetdom@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования Тверской области

3. Вид деятельности Образование

4. Характеристика объекта Отдельно стоящее здание 2 этажей, год постройки - 1986
 отдельно стоящее здание этажей, (встроенное, пристроенное, этаж в здании), год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 50 человек

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.

6. Доступность услуги для категорий инвалидов:

- вариант А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями
Б	Б	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории бульвара, сквера	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха
Входная группа	х	х	-	-
Пути движения	-	-	-	-

Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые	-	-	-	-
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
Территория объекта	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
«Нужное отметить знаком «X»

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	X	X	-	-
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № ____ от « 22 » декабря 2017 г.



Руководитель объекта _____

(подпись)

М.П.


_____ Попова А.М.

(Ф.И.О.)

Дата составления паспорта « 22 » декабря 2017 г.

Категория инвалидов	Степень доступности		
	полностью	частично	недоступно
К	-	X	-
О	-	X	-
С	-	-	-
Г	-	-	-

Категория инвалидов	Степень доступности		
	полностью	частично	недоступно
К	-	X	-
О	-	X	-
С	-	-	-
Г	-	-	-

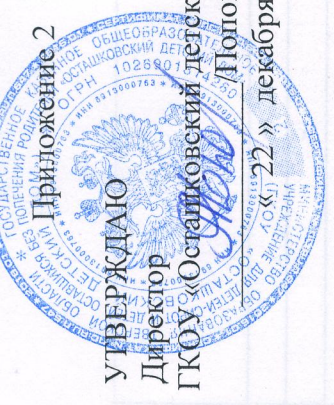

АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Осташковский детский дом»
полное юридическое наименование объекта

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 172734 Тверская область, г. Осташков, ул. Строителей д.12 Телефон 8(48 235) 5-34-67
ostdetdom@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования Тверской области

Вид деятельности* образование

Форма собственности объекта государственная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

Размещение объекта отдельно стоящее здание 2 этажей; год постройки здания – 1986
материал несущих конструкций – кирпич, железно-бетонные перекрытия

Объем предоставляемых услуг 50 человек
количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. *

*Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	1,05 м	-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	125x185	Реконструкция
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	нет	Установка
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	нет	Установка
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	Реконструкция
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет	Установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	Установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	Произвести контрастную окраску
	Поручни с двух сторон:	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет	Установка
	• на высоте				
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)				
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	имеется	-
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	100 см	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	8%	-
	Разворотные площадки:			80 см	-
	• внизу				
	• промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	промежуточная - 150x150	-

	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	70 см 90 см 35 см	-
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	имеется	-
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	-
66,67	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	320x160	-
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 98 3 см	-

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
128	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120-125	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	125x125	Капремонт
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	1 ед.	-
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	-
50	Лестница №1 (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, верху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	Нанести рельефную полосу
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	Произвести контрастную окраску

Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	50, 70, 90 35 см	Реконструкция
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)				
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			нет	-
Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	-
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	-
Знак доступности	К, С	наличие	нет	-
Пандус внутренний к лестнице №				-
Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	-
Уклон	К	И/И - не более 1/12		-
Разворотные площадки вниз, вверху	К	не менее 150x150 см	нет	-
Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	нет	-
Пандус переносной	К	наличие	нет	-
Подъемник для инвалидов		наличие	нет	-
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	-
Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	-

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, кофгорных установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			НЕТ	-
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
117	Обслуживание в кабинете ЛФК				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	120	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150X150	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	НЕТ	-
156	Обслуживание в кабинете логопеда				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80	Расширение дверного проема
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150X150	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60	-
	Обслуживание в кабинете «сенсорная комната»				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90	-

	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x150	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	НЕТ	-
157	Обслуживание в кабинете педагога-психолога				
	Ширина проема двери в свету		не менее 90 см	80	Расширение дверного проема
	Габариты зоны сидения, глубина		не менее 120 см	-	-
	Зона для кресла-коляски		не менее 150x150 см	150x150	-
	Стол с высотой рабочей поверхности		60-80 см	60	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №			-	-
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	120	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №			НЕТ	-
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	-
	Место для сидения	О	наличие	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		Имеется	-
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	Соответствует	-

	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	120	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	Нет	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3'	4	5	6
60,61,62	Санузел			имеется не оборудован	Капитальный ремонт
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	Установить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	75 см	Расширение дверного проема
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Установить
60	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К КО	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	более 130x85 65 см нет	Установить
61	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	4 ед. 50 см 110x82 нет 45x82 нет	Установить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	Установка при ремонте

	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Установка при ремонте
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин).				

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	НЕТ	Установить
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	НЕТ	Установить
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	НЕТ	Установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	НЕТ	Установить
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	НЕТ	Установить
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	НЕТ	Установить
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	НЕТ	Установить
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	НЕТ	Установить

	Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией), слышимости до 5 м ²	С	наличие	НЕТ	Установить
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	НЕТ	Установить
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	НЕТ	Установить

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, для установленных инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	ИМЕЕТСЯ	
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	ворота 460 90 см	-
	Знак доступности учреждения			НЕТ	Установить знак
	Автостоянка посетителей			НЕТ	Создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	130-140	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	НЕТ	Определить при строительстве
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	НЕТ	Установить знак, обозначить место
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	ширина полосы движения более 180 см; указателей направления движения – нет; декоративное ограждение - имеется	Установить указатели направления движения

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе - _____
 на путях передвижения - _____
 в зоне оказания услуги - _____
 в санитарных помещениях - _____
 на территории объекта - _____

Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	80 см 8%	-
Руководитель рабочей группы по обследованию объекта (подпись) на высоте	К О	70 см 85-95см	70 см 90 см	-

« _____ » _____ 201 _____ г.

Примечания:

Принадлежность объектов к категориям инвалидов

5. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

7. _____

8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе – требуется реконструкция крыльца, установка поручней, реконструкция навеса. Установка не скользкого покрытия на лестнице, установка рельефной полосы, поручней и контрастная окраска крайних ступеней

на путях передвижения - требуется капитальный ремонт разворотных площадок, на лестнице нанести рельефную полосу и произвести контрастную окраску крайних ступеней, необходима реконструкция поручней

в зоне оказания услуги - требуется расширение дверных проемов в кабинетах логопедов и психолога

в санитарных помещениях - требуется капитальный ремонт туалета: установка знака доступности помещения, расширение дверного проема, установка тактильной направляющей полосы к кабине, установка раковины, установка кабины, установка знака доступности кабины, установка направляющей полосы к писсуару

на территории объекта - требуется замена асфальтового покрытия дорожного полотна по пути движения к пандусу, установка знака доступности учреждения, создание автостоянки посетителей, установка знака и обозначение места со специальным знаком, установка указателей направления движения, реконструкция открытой лестницы

Руководитель рабочей группы
по обследованию объекта
главный бухгалтер Т.М. Богомолова (Ф.И.О.)
(подпись)
« 22 » декабря 2017 г.

Руководитель объекта
Директор ГКОУ «Осташковский детский дом»
А.М. Попова (подпись) (Ф.И.О.)
Попова А.М./
(подпись)

« 22 » декабря 2017 г.