

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:**

**«Устройство сети наружного освещения по улице Льва
Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК»**

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Нововилговского сельского поселения

ПОДРЯДЧИК:

ООО "Энергия плюс"



Петрозаводск 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:


ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

**Ведомость технической документации,
предъявляемой при сдаче приемке электромонтажных работ:**

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Примечание
1.	Ведомость передаваемой технической документации, предъявляемой при сдаче приемке электромонтажных работ	1	-
2.	Ведомость изменений и отступлений от проекта (ТЗ)	1	-
3.	Акт технической готовности электромонтажных работ	2	-
4.	Ведомость смонтированного оборудования	1	-
5.	Ведомость монтажа воздушной линии электропередач	2	-
6.	Ведомость измерения габаритов и стрел провеса провода	1	-
7.	Акт освидетельствования скрытых работ по заглублению опор ВЛ	2	-
8.	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств	2	-
9.	Паспорт заземляющего устройства	3	-
10.	Сертификат №0162585 (детали опор)	1	-
11.	Сертификат №0059627 (провод СИП4)	1	-
12.	Паспорт светильника ДКУ Победа	15	-
13.	Технический отчет ООО "Элсервис"	7	-
14.	Свидетельство о регистрации электролаборатории №52-14/ЭЛ-18 от 24 апреля 2018 г.	1	-

Составил: С.А. Андреев



дата: «30» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Ведомость изменений и отступлений от проекта

№ п/п	Состав изменений и отступлений	Причина изменений	Кем, когда согласовано, документа
	изменения не производились		

Подписи сторон:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(подпись)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Дата: «28» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Акт технической готовности электромонтажных работ

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр и проверку выполненных электромонтажных работ:

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

Устройство сети наружного освещения

(наименование и характеристика работ)

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным:

ООО "СПК" СФЕРА"

(наименование проектов, шифров и технических заданий)

3. Отступления от проекта приведены в приложении №1

4. Комиссия проверила техническую документацию (предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85), приложение №2

5. Индивидуальные испытания электрооборудования:

проведены, технический отчет ООО «Элсервис»

(указать №№ протоколов и наименование электролаборатории)

6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения:

отсутствуют

(перечислить)

7. Ведомость смонтированного электрооборудования прилагается, приложение №4

8. Заключение:

- Электромонтажные работы выполнены согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
- Настоящий Акт является основанием для непосредственной передачи электроустановки заказчику в эксплуатацию.

Подписи сторон:

Представителя Заказчика:


Глава АМС Л.А. Кручинина


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)


(подпись)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:


Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(подпись)

(подпись)



(подпись)

Дата: «30» июня 2018г.

Объект:
Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:
Администрация Нововилговского сельского поселения
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:
ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:
ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:
ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Ведомость смонтированного оборудования

№ п/п	Наименование электрооборудования, комплекта	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Светильник ДКУ	Победа LED-60-К/К50, 60Вт 6400Лм 5000К IP23 электрический отсек IP65 оптич отсек, КСС косинусная УХЛ1 (10215) GALAD	б/н	4	---
2	Светильник ДКУ	Победа LED-80-К/К50, 60Вт 6400Лм 5000К IP23 электрический отсек IP65 оптич отсек, КСС косинусная УХЛ1 (10215) GALAD	б/н	11	---
3	Ограничитель перенапряжения	SE45.344-15	б/н	3	---

Подписи сторон:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

(подпись)


(подпись)

Дата: «30» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Ведомость монтажа воздушной линии электропередач

1. Монтаж опор воздушной линии электропередач:

Наименование опоры	Устано- влено на ВЛ, шт.	Тип опоры (№ чертежа для нетиповых)	Материал опоры	Атисептированное покрытие
ВЛИ-0,4кВ				
Опора промежуточная	1	ПД1	дерево	ССА
Опора угловая анкерная с подкосом	2	УАД5	дерево	ССА

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов:

ВЛИ-0,23 кВ – СИП-4, 2*16 – 500 м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящей ведомости.

3. Соединения проводов и тросов:

Номера опор и пролетов, на которых смонтированы соединители	Тип соединительного натяжного зажима	Способ соединения	Исполнитель	
			ФИО	Подпись
Соединительных зажимов под тяжением не монтировались				

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением п.п. 3.149-3 152 СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям ПУЭ и п.3.147 и п.3.148 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей:

на ВЛ смонтированы.

а.) ОПН-0,4кВ – установлены на оп. ВЛИ-0,23 кВ № 1сущ., 9 сущ., 14 сущ.

б.) Разъединители не монтировались.

5. Монтаж заземляющих устройств:

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛИ-0,23кВ № 1сущ., 9 сущ., 14 сущ. выполнены в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ. Протоколы осмотра ЗУ и протокол измерения сопротивления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

электроустановка может быть передана/принята в эксплуатацию

Подписи сторон:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

(подпись)



(подпись)

Дата: «20» июня 2018г.

Объект:
Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:
Администрация Нововилговского сельского поселения
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. Лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:
ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. Лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:
ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. Лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:
ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. Лиц)

Ведомость измерения габаритов и стрел провеса провода

№ п/п	опоры ограничивающие пролет(№)*	длина пролета(м.)	стрела провеса(м.)
1.	ТП - 1 сущ.	25,0	
2.	1 сущ. - 2 сущ.	37,0	0,30
3.	2 сущ. - 3 сущ.	43,0	0,30
4.	3 сущ. - 4 сущ.	45,0	0,30
5.	4 сущ. - 5 сущ.	34,0	0,30
6.	5 сущ. - 6	22,0	0,30
7.	6 - 7	32,0	0,30
8.	7 - 8	31,0	0,30
9.	8 - 9 сущ.	25,0	0,30
10.	9 сущ. - 10 сущ.	29,0	0,30
11.	4 сущ. - 11 сущ.	28,0	0,30
12.	11 сущ. - 12 сущ.	36,0	0,30
13.	12 сущ. - 13 сущ.	30,0	0,30
14.	13 сущ. - 14 сущ.	17,0	0,30

Подписи сторон:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

(подпись)


(подпись)

Дата: «30» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Акт освидетельствования скрытых работ по заглублению опор ВЛ

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

разработка котлованов под установку опор:

ВЛИ-0,23 кВ: Опоры промежуточные – 2250мм. Опоры с подкосом – 2500мм.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

ООО "СПК" СФЕРА"

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ: «20» июня 2018г. окончания работ: «30» июня 2018г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектом:

ООО "СПК" СФЕРА"

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по:

монтаж опор, обратная засыпка котлованов, трамбовка, подвеска провода

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в 3-х экземплярах.


Приложения:

Подписи сторон:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)


(подпись)

(подпись)


(подпись)

Дата: «23» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Произвела осмотр смонтированного заземляющего устройства. Осмотром установлено:
Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом

ООО "СПК" СФЕРА"

(наименование проекта)

по чертежам:

Отступления от проекта:

(№№ чертежей)

отсутствуют

Согласованы:

(наименование отступлений)

Внесены в чертежи:

(должность, фамилия, инициалы)

(№№ чертежей)

Характер заземляющего устройства:

№ п/п	Элементы заземляющих устройств	Параметры элементов заземляющих устройств					Примечание
		материал	профиль	размер, мм.	количество, м; шт.	глубина заложения, м.	
1 сущ.	1. Гориз. заземлитель	сталь	полоса	50*5	18 м.	0,5	8 м. спуск
	2. Верт. заземлитель	сталь	уголок	50*50*5	7,5 м.	3,0	-
9 сущ.	1. Гориз. заземлитель	сталь	полоса	50*5	18 м.	0,5	8 м. спуск
	2. Верт. заземлитель	сталь	уголок	50*50*5	7,5 м.	3,0	-
14 сущ.	1. Гориз. заземлитель	сталь	полоса	50*5	18 м.	0,5	8 м. спуск
	2. Верт. заземлитель	сталь	уголок	50*50*5	7,5 м.	3,0	-

Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам: **болтовое соединение**

Выделены дефекты: **отсутствуют**

Заключение:

заземляющее устройство может быть засыпано землей

Представителя Заказчика:

Глава АМС Л.А. Кручинина


(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(подпись)

Представителя лица, осущ. строительство:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(подпись)

Представитель лица, осущ. строительство, по вопросам строительного контроля строительства:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(подпись)

Представитель лица, осущ. подготовку проектной документации:

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(подпись)

Представитель лица, осущ. строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



(подпись)

Дата: «26» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Паспорт заземляющего устройства опоры №1 сущ. ВЛИ-0,23 кВ

Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом

ООО "СПК" СФЕРА"

(наименование проекта)

по чертежам:

(№№ чертежей)


Характер заземляющего устройства:

№ п/п	Элементы заземляющих устройств	Параметры элементов заземляющих устройств					Примечание	
		материал	профиль	размер, мм.	количество, м; шт.	глубина заложения, м.		
№1 сущ.	1.	Гориз. заземлитель	сталь	полоса	50*5	20 м.	0,5	8 м. спуск
	2.	Верт. заземлитель	сталь	уголок	50*50*5	7,5 м.	3,0	-

Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам: **болтовое соединение**

Выделены дефекты: **отсутствуют**

Схема заземляющего устройства

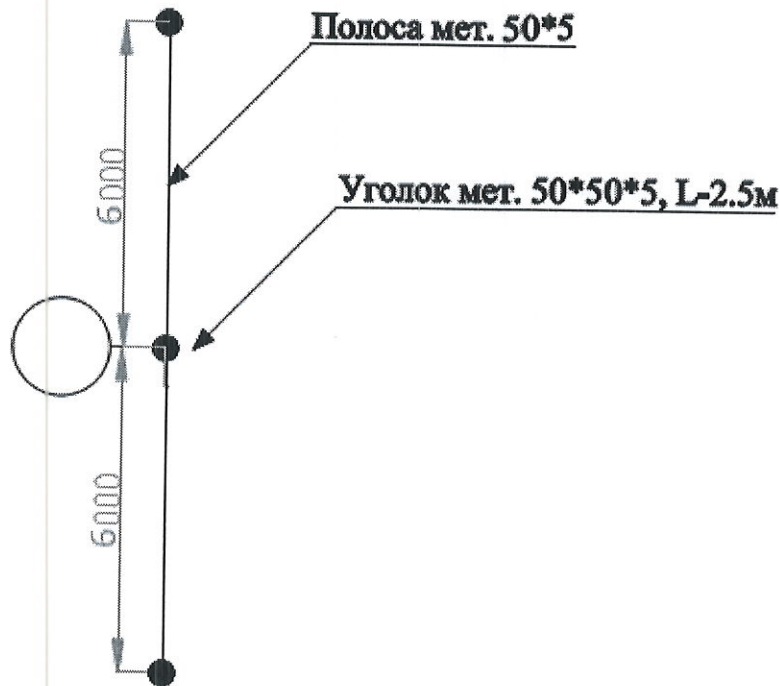

Чертеж выполнил, паспорт разработал:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Дата: «26» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Паспорт заземляющего устройства опоры №9 сущ. ВЛИ-0,23 кВ

Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом

ООО "СПК" СФЕРА"

(наименование проекта)

по чертежам:

(№№ чертежей)


Характер заземляющего устройства:

№ п/п	Элементы заземляющих устройств	Параметры элементов заземляющих устройств					Примечание	
		материал	профиль	размер, мм.	количество, м; шт.	глубина заложения, м.		
№9 сущ.	1.	Гориз. заземлитель	сталь	полоса	50*5	20 м.	0,5	8 м. спуск
	2.	Верт. заземлитель	сталь	уголок	50*50*5	7,5 м.	3,0	-

Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам: **болтовое соединение**

Выделены дефекты: **отсутствуют**

Схема заземляющего устройства

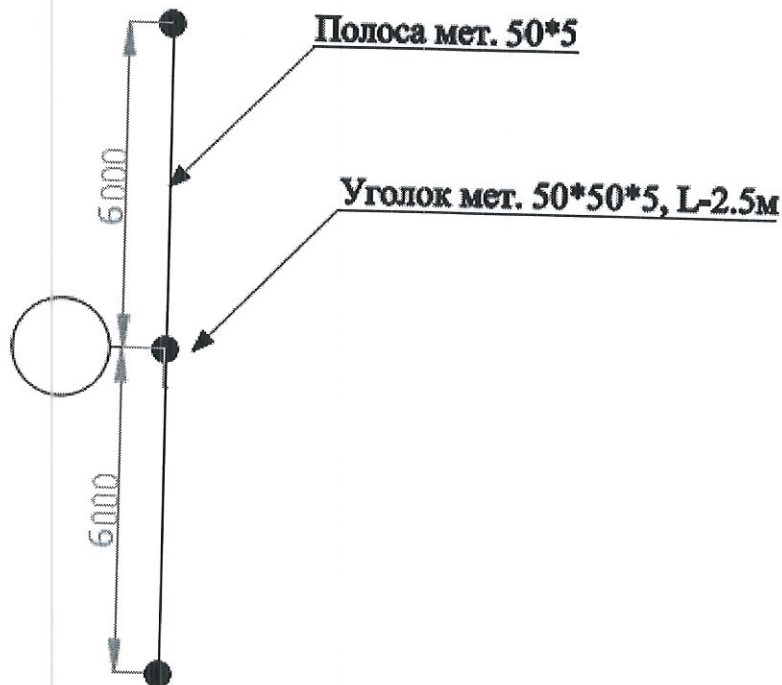

Чертеж выполнил, паспорт разработал:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)


(подпись)

Дата: «26» июня 2018г.

Объект:

Устройство сети наружного освещения по улице Льва Рохлина, д. Вилга, Прионежский район, РК

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик:

Администрация Нововилговского сельского поселения

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "СПК "СФЕРА", № СРО-П-145-04032010, Свидетельство № 11439 от 07.07.2016 г.

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Энергия плюс", ИНН 1001325557, КПП 100101001, адрес: 185030, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 14, корп. 2, кв. 35

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел./факс для юрид. лиц)

Паспорт заземляющего устройства опоры №14 сущ. ВЛИ-0,23 кВ

Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом

ООО "СПК" СФЕРА "

(наименование проекта)

по чертежам:

(№№ чертежей)


Характер заземляющего устройства:

№ п/п	Элементы заземляющих устройств	Параметры элементов заземляющих устройств					Примечание	
		материал	профиль	размер, мм.	количество, м; шт.	глубина заложения, м.		
№14 сущ.	1.	Гориз. заземлитель	сталь	полоса	50*5	20 м.	0,5	8 м. спуск
	2.	Верт. заземлитель	сталь	уголок	50*50*5	7,5 м.	3,0	-

Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их к естественным заземляющим устройствам: **болтовое соединение**

Выделены дефекты: **отсутствуют**

Схема заземляющего устройства

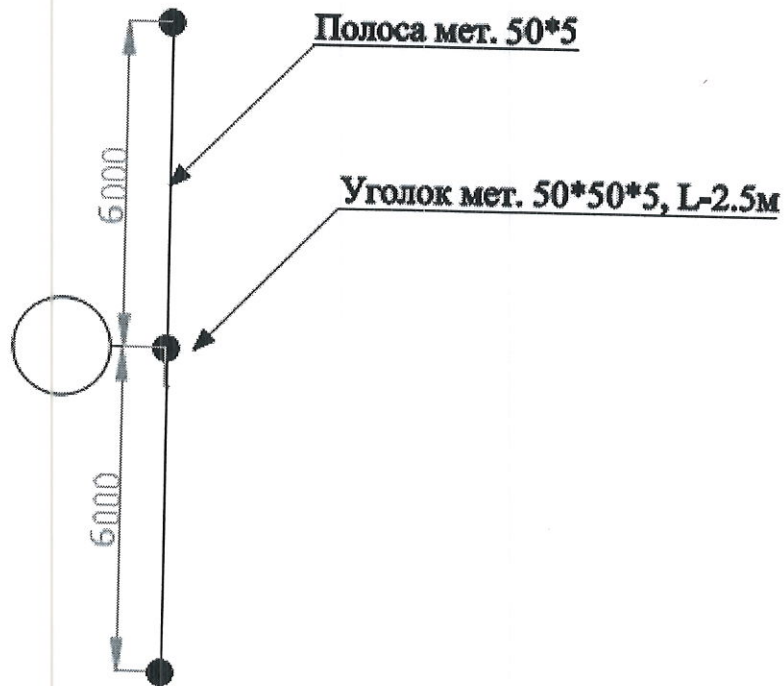

Чертеж выполнил, паспорт разработал:

Генеральный директор С.А. Андреев

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(подпись)

Дата: «26» июня 2018г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД83.Н01162

Срок действия с 26.11.2017 по 25.11.2020

№ 0162585

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.10АД83

Орган по сертификации продукции ООО НТЦ "Энергия" Адрес: 300028, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 98 А, литер А. Телефон 8-987-637-8184, адрес электронной почты: ntce-kse@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Деревянные детали опор для линий электропередачи, пропитанные водорастворимым антисептиком семейства ССА, с маркировкой «ЛПМЗ». Серийный выпуск. Приложение бланк № 0025227.

КОД ОК

02.20.11.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5314-001-80678288-01, ГОСТ 9463-2016, ГОСТ 20022.6-93

КОД ТН ВЭД

4404 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД». ОГРН: 1074711000870, ИНН: 4711008741, КПП: 784201001. Адрес: 191123, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. В, пом. 46, офис 138, телефон/факс: (812) 334-96-25, адрес электронной почты: zakaz@oporalep.ru.


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД». ОГРН: 1074711000870, ИНН: 4711008741, КПП: 784201001. Адрес: 191123, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. В, пом. 46, офис 138, телефон/факс: (812) 334-96-25, адрес электронной почты: zakaz@oporalep.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/В-27/11/17 от 26.11.2017 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛО3 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СОТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00057

Серия RU № 0059627

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ". улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, факс (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ марок: СИП-1, СИП-2, СИП-4 различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.500-2006 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 79С-2014 от 08.08.2014, № 80С-2014 от 08.08.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016; акта № 60 от 09.08.2014 оценки возможности стабильного выпуска продукции ООО "Камский кабель" по ТУ 16-705.500-2006 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00161 от 17.07.2014 сроком до 17.07.2017, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы не менее 40 лет. Хранение на открытых площадках в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 08.2014 ПО 27.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) Органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.С. Боршова
(подпись)

И.С. Боршова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Желнина
(подпись)

Г.В. Желнина
(инициалы, фамилия)