



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района

185001, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д.10, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

Предписание № 51-9/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по

в лице директора Анастасьева Андрея Борисовича.
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

надзору, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района уп-

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

равления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Респуб-
лике Карелия Тянявина Максима Геннадьевича от 19.11.2018 года № 51-9

в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут 23 ноября 2018 года и с 14 часов 00 минут по 14 часов 30

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

минут 27 ноября 2018 года главным государственным инспектором Прионежского района по пожарному над

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

зору, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Республике Карелия Тянявиным Максимом Геннадьевичем проведена плановая проверка здания школы,
территории и имущества муниципального общеобразовательного учреждения «Шуйская средняя
общеобразовательная школа № 1» по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул.
Дорожная, д. 1, совместно с директором Анастасьевым Андреем Борисовичем.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Ступени крыльца эвакуационного выхода во внутренний двор разрушены и не имеют сплошной проступи, покосились.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 52 «Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: ... 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;...» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.16. «Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.»	01.08.2019	

2	Система вентиляции кухни находится в неисправном состоянии.	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года Правила противопожарного режима в РФ: п. 80(2). Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.	01.08.2019	
3	Планы эвакуации при пожаре не отвечают требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные"	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 2 ст. 53 «Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 3) ... управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения)» ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6.1.4 «Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009»	01.08.2019	
4	На остекленных дверях в школе отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.2.6. На остекленных дверях в школах должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	01.08.2019	
5	Кабельные линии АУПС и СОУЭ выполнены проводами без маркировки, отражающей характеристики пожарной опасности	п. 4.1 СП 6.13130.2009 «Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.»; п. 4.8 «Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.»; 4.9 «Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и 4 проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.» СП 6.13130.2013, разд. 6 ГОСТ 31565-2012	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНД Прионежского района Тянвин Максим Геннадьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

27 ноября 2018 года


Предписание для исполнения получил:

Директор Анастасьев Андрей Борисович

27 ноября 2018 года



(подпись)

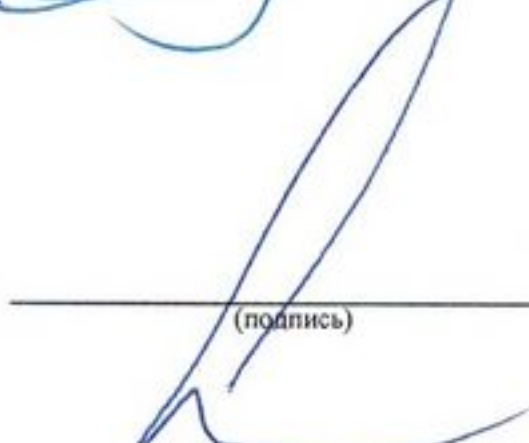

(подпись)