

получено
30.07.2019г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

дело № 147/33-209
" 13 " июня 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

Мной, заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Монастырской А.В., служебное удостоверение ТО - 08 № 0424,

в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения Зимовниковская средняя общеобразовательная школа №10 (далее МБОУ Зимовниковская СОШ №10): 347461, Ростовская область, Зимовниковский р-н, п. Зимовники, ул. Пушкина, д. 8,

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115, зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003г. № 4358 (далее - ПТЭ ТЭ):

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдаются)
1.	Не проведена очередная проверка знаний лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	п. 2.3.15. ПТЭ ТЭ
2.	На трубопроводе подпитки системы отопления филиала МБОУ Зимовниковская СОШ №10 Октябрьская ООШ отсутствуют: манометр и обратный клапан.	п. 5.1.11. ПТЭ ТЭ
3.	Отсутствуют показывающие манометры на нагнетающих патрубках насосов узла управления котельной филиала МБОУ Зимовниковская СОШ №10 Октябрьская ООШ.	п. 9.1.47. ПТЭ ТЭ


На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, зам. руководителя Хренкову С.В., по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66, тел. (863) 290-88-78, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника межрегионального отдела
по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(Должность лица, вынесшего представление)

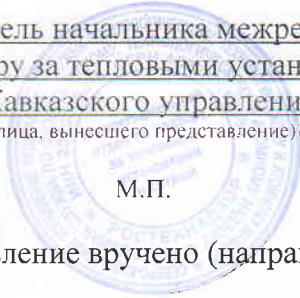

М.П.

Монастырская А.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)